

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania przetargowego na

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej, stacjonarnej w standardzie GSM oraz dostępu do Internetu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy”

znak sprawy (WSzSL/DZ-69/17)


W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017. 1579 ), wyjaśniam co następuje:

## Pytanie 1


Pyt. 1:

Zamawiający w Załączniku nr.3 do SIWZ pkt. „Łacza/I/C” wymaga, aby Wykonawca zapewnił 1 x dostęp do sieci Internet w technologii kablowej (światłowodowa) o parametrach minimalnych 200/200 Mbit/s 16 IP.

Wobec powyższego Wykonawca prosi o informację czy wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie, do którego ma zostać doprowadzony kabel światłowodowy w celu świadczenia usług dostępu do Internetu w technologii kablowej posiada możliwość bezpośredniego wprowadzenia kabla światłowodowego wprost do kanalizacji teletechnicznej wskazanej przez Wykonawcę należącej do operatora Orange Polska S.A., który jako jedyny operator w Polsce jest zobowiązany udostępniać swoją kanalizację innym operatorom na zasadach uregulowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

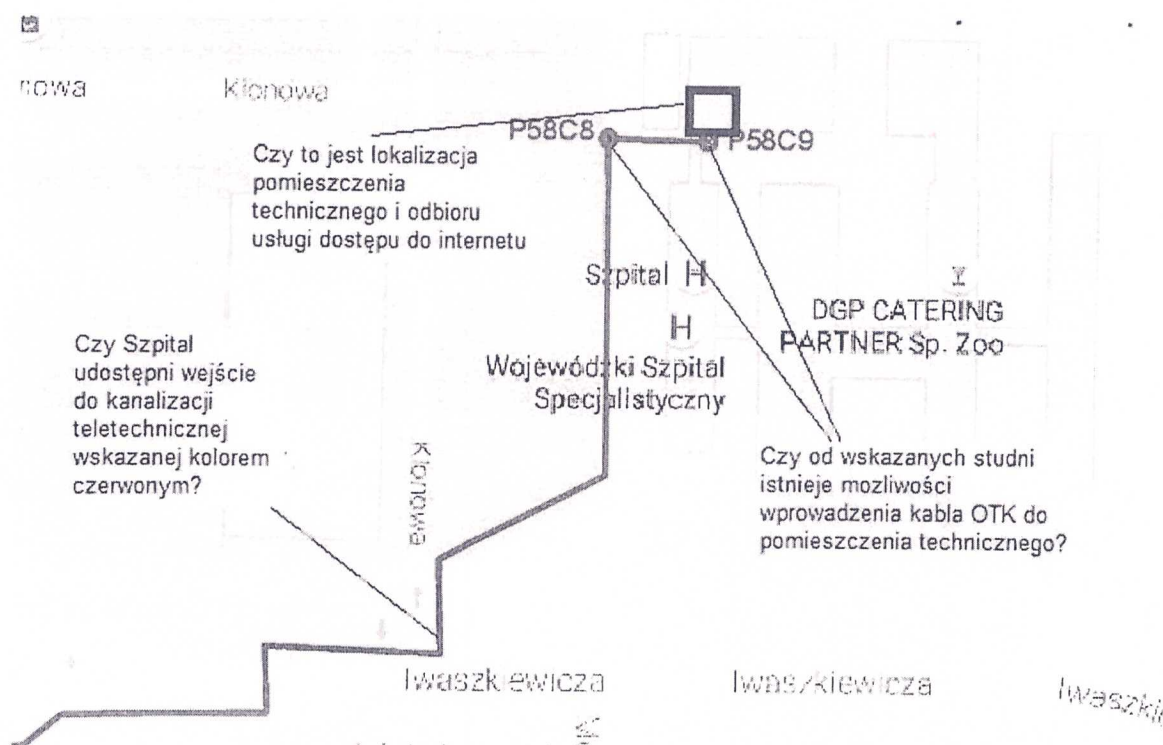

**W odpowiedzi na pytanie: Tak, jest możliwość bezpośredniego wprowadzenia kabla światłowodowego do kanalizacji teletechnicznej z pomieszczeniotechnicznego ( prawidłowa lokalizacja na załączonym rysunku ). Zamawiający udostępni wejście do kanalizacji teletechnicznej.**

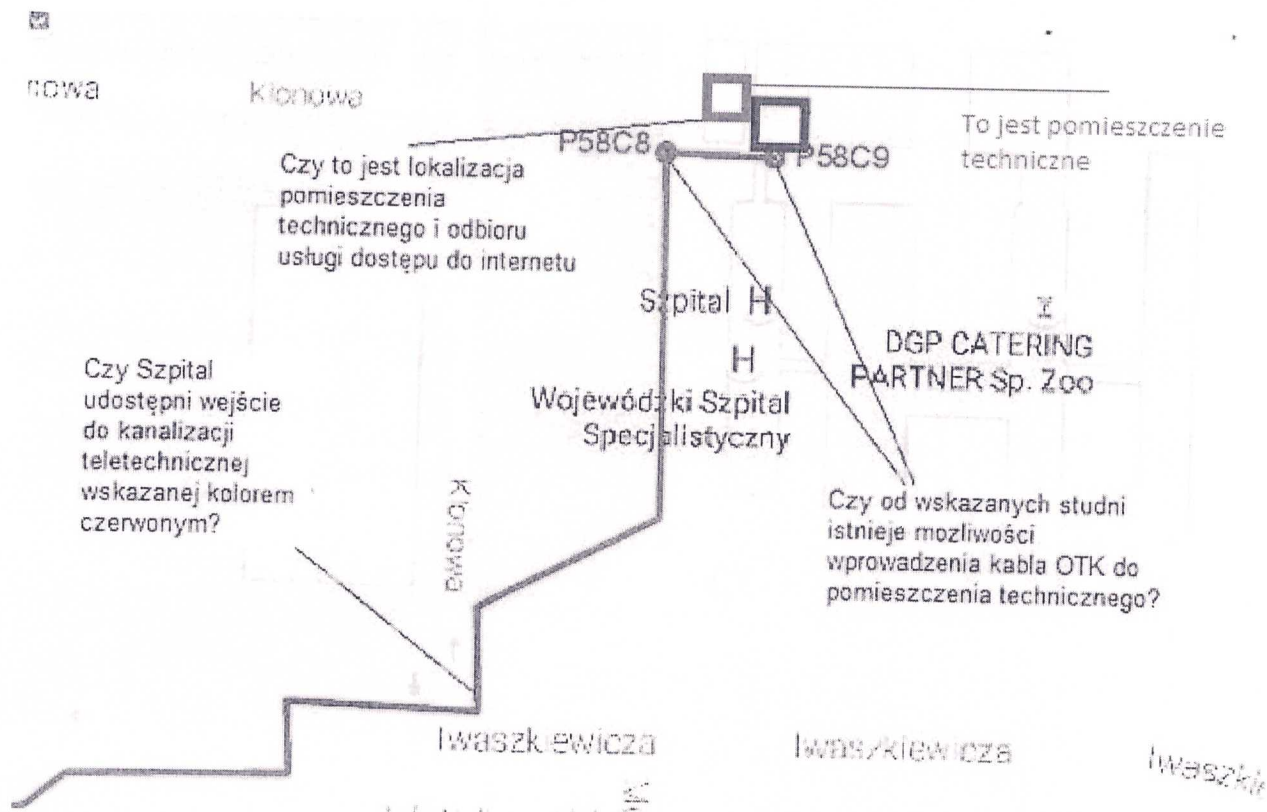

Pyt. 2:

Wykonawca prosi o informację czy w przypadku spełnienia możliwości technicznych, o których mowa w poprzednim pytaniu, Zamawiający wyrazi zgodę na bezpłatne udostępnienie istniejącej infrastruktury teletechnicznej na terenie należącym lub będącym w Zarządzie Zamawiającego w celu wprowadzenia kabla światłowodowego do wskazanych przez siebie pomieszczeń budynku Szpitala i czy we wskazanym pomieszczeniu istnieje infrastruktura techniczna w postaci odpowiednich do prowadzenia kabli światłowodowych dróg kablowych, którą Zamawiający również udostępni Wykonawcy?

**W odpowiedzi na pytanie: Tak.**

### Pytanie 3

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 20.11.2017 Wykonawca informuje, iż wyznaczony termin na przygotowanie oferty jest zbyt krótki i nie umożliwi weryfikacji możliwości technicznych oraz podjęcia innych czynności niezbędnych do przedłożenia oferty w sposób rzetelny. Natomiast zgodnie z art. 43 ust 1 Ustawy PZP "Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty". Tak krótki termin powoduje ograniczenie ilości Wykonawców, którzy będą mogli złożyć oferty, a to stoi w

*OK*

sprzeczności z art. 7 ust. 1 oraz z art. 29 ust. 2 Ustawy PZP, które obligują Zamawiającego do zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 4.12.2017.

**W odpowiedzi na pytanie: Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 20 listopada 2017 roku na dzień 27 listopada 2017 roku.**

**Pytanie 4**

Zamawiający w treści SIWZ określa termin realizacji zamówienia na 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zwraca uwagę, iż termin ten jest stanowczo zbyt krótki i narusza zasadę wyrażoną w art. 7. ust. 1 Ustawy PZP o zachowaniu uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniu wykonawców. Czas na realizację zamówienia powinien być oszacowany w taki sposób, aby umożliwić wszystkim potencjalnym Wykonawcom złożenie rzetelnej oferty na przedmiot zamówienia. Ponadto wyznaczenie tak krótkiego terminu na realizację zamówienia narusza zasadę wyrażoną w art. 29 ust. 1 Ustawy PZP, która obliguje Zamawiającego do opisanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym Zamawiający winien wziąć pod uwagę, iż usługi stanowiące przedmiot zamówienia są usługami dedykowanymi tylko dla Zamawiającego i powinien liczyć się z tym, że dostęp z sieci wykonawcy do konkretnej lokalizacji może wymagać inwestycji. W związku z powyższym Zamawiający dopuści zastosowanie radiolinii jako rozwiązania tymczasowego na czas instalacji światłowodu (maksymalnie 120 dni od daty podpisania umowy)?

**W odpowiedzi na pytanie: Tak, pod warunkiem, że parametry transmisji będą nie gorsze od zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zadeklarowanych w formularzu ofertowym.**

**UWAGA!**

1. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 20 listopada 2017 roku na dzień 27 listopada 2017 roku. Miejsce oraz godziny otwarcia pozostają bez zmian.
2. Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
3. Zmiany będące rezultatem pozytywnie udzielonych odpowiedzi zostały wprowadzone w SIWZ oraz w treści formularza asortymentowo – cenowego ( Załącznik 4A ), kolorem czerwonym.

**Z poważaniem,**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy  
*mgr Krystyna Barcik*